


■ 학과별 안전진단 지적사항 후속조치(개선 전, 후 사진)



-의약품질분석과(5410호) 문어발식 콘센트 접속 및 전선정리(관재팀)

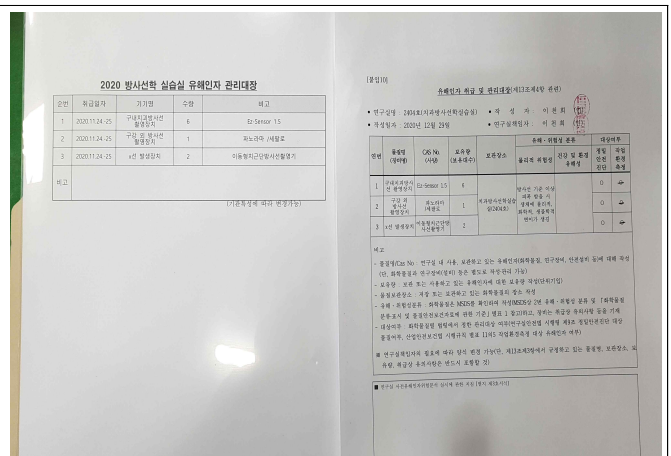


-치위생과(2405호)유해인자 취급 및 관리대장 작성(학과작성)

-화학약품 유해물질 취급안함




-의료공학과(3401호) 연구실 정리정돈 미흡(학과정리)

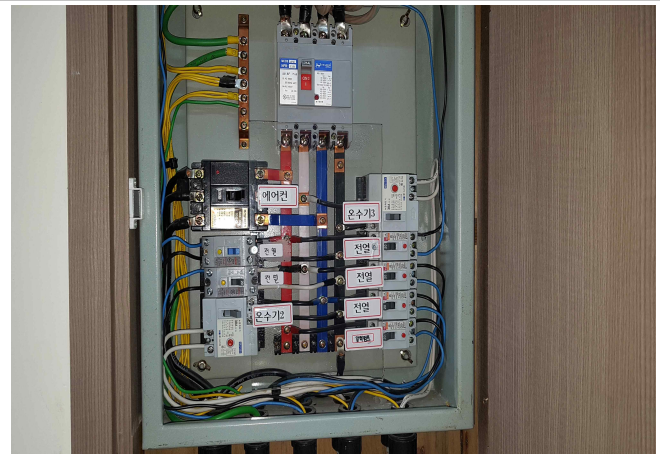

-호텔조리과(5512호) 차단기 다부하 접속사용 보수(관재팀)



-전기자동화과 피난유도등 설치(관재팀)

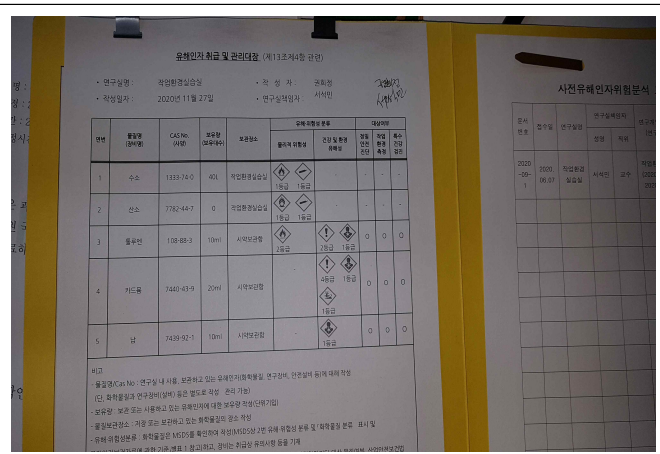

-산업보건관리과 유해인자 취급 및 관리대장 작성(학과작성)

기타 : 일상점검일지 및 정밀진단 실습실 비치서류 일괄 정비점검
(연구실안전환경관리자)

- 과학기술분야 학과별 실습실 자체 보완 정비완료(2020.12.28.)